


System oddymiania MERCOR:



- Przycisk alarmowy oddymiania RPO-1
- Przycisk przewietrzający LT
- Optyczna czujka dymu OCD
- Centrala oddymiania MCR9705-15A

LEGENDA:

- Przełącznik jednobiegunowy
- Przełącznik jednobiegunowy IP44
- Przełącznik schodowy
- Przełącznik schodowy IP44
- Przełącznik świecznikowy
- Przełącznik świecznikowy IP44
- Przełącznik krzyżowy
- Przełącznik krzyżowy IP44
- Oprawa FWG220 1xPL - C/2P18W I WH
- Gniazdo 1-fazowe podwójne
- Gniazdo 1-fazowe IP44
- Gniazdo 3-f z wyłącznikiem IP44
- Wypust elektryczny
- Wentylator kanałowy

STAROSTWO POWIATOWE  
33-100 Tarnów, ul. Narutowicza 38  
tel.centr (014) 6316-300

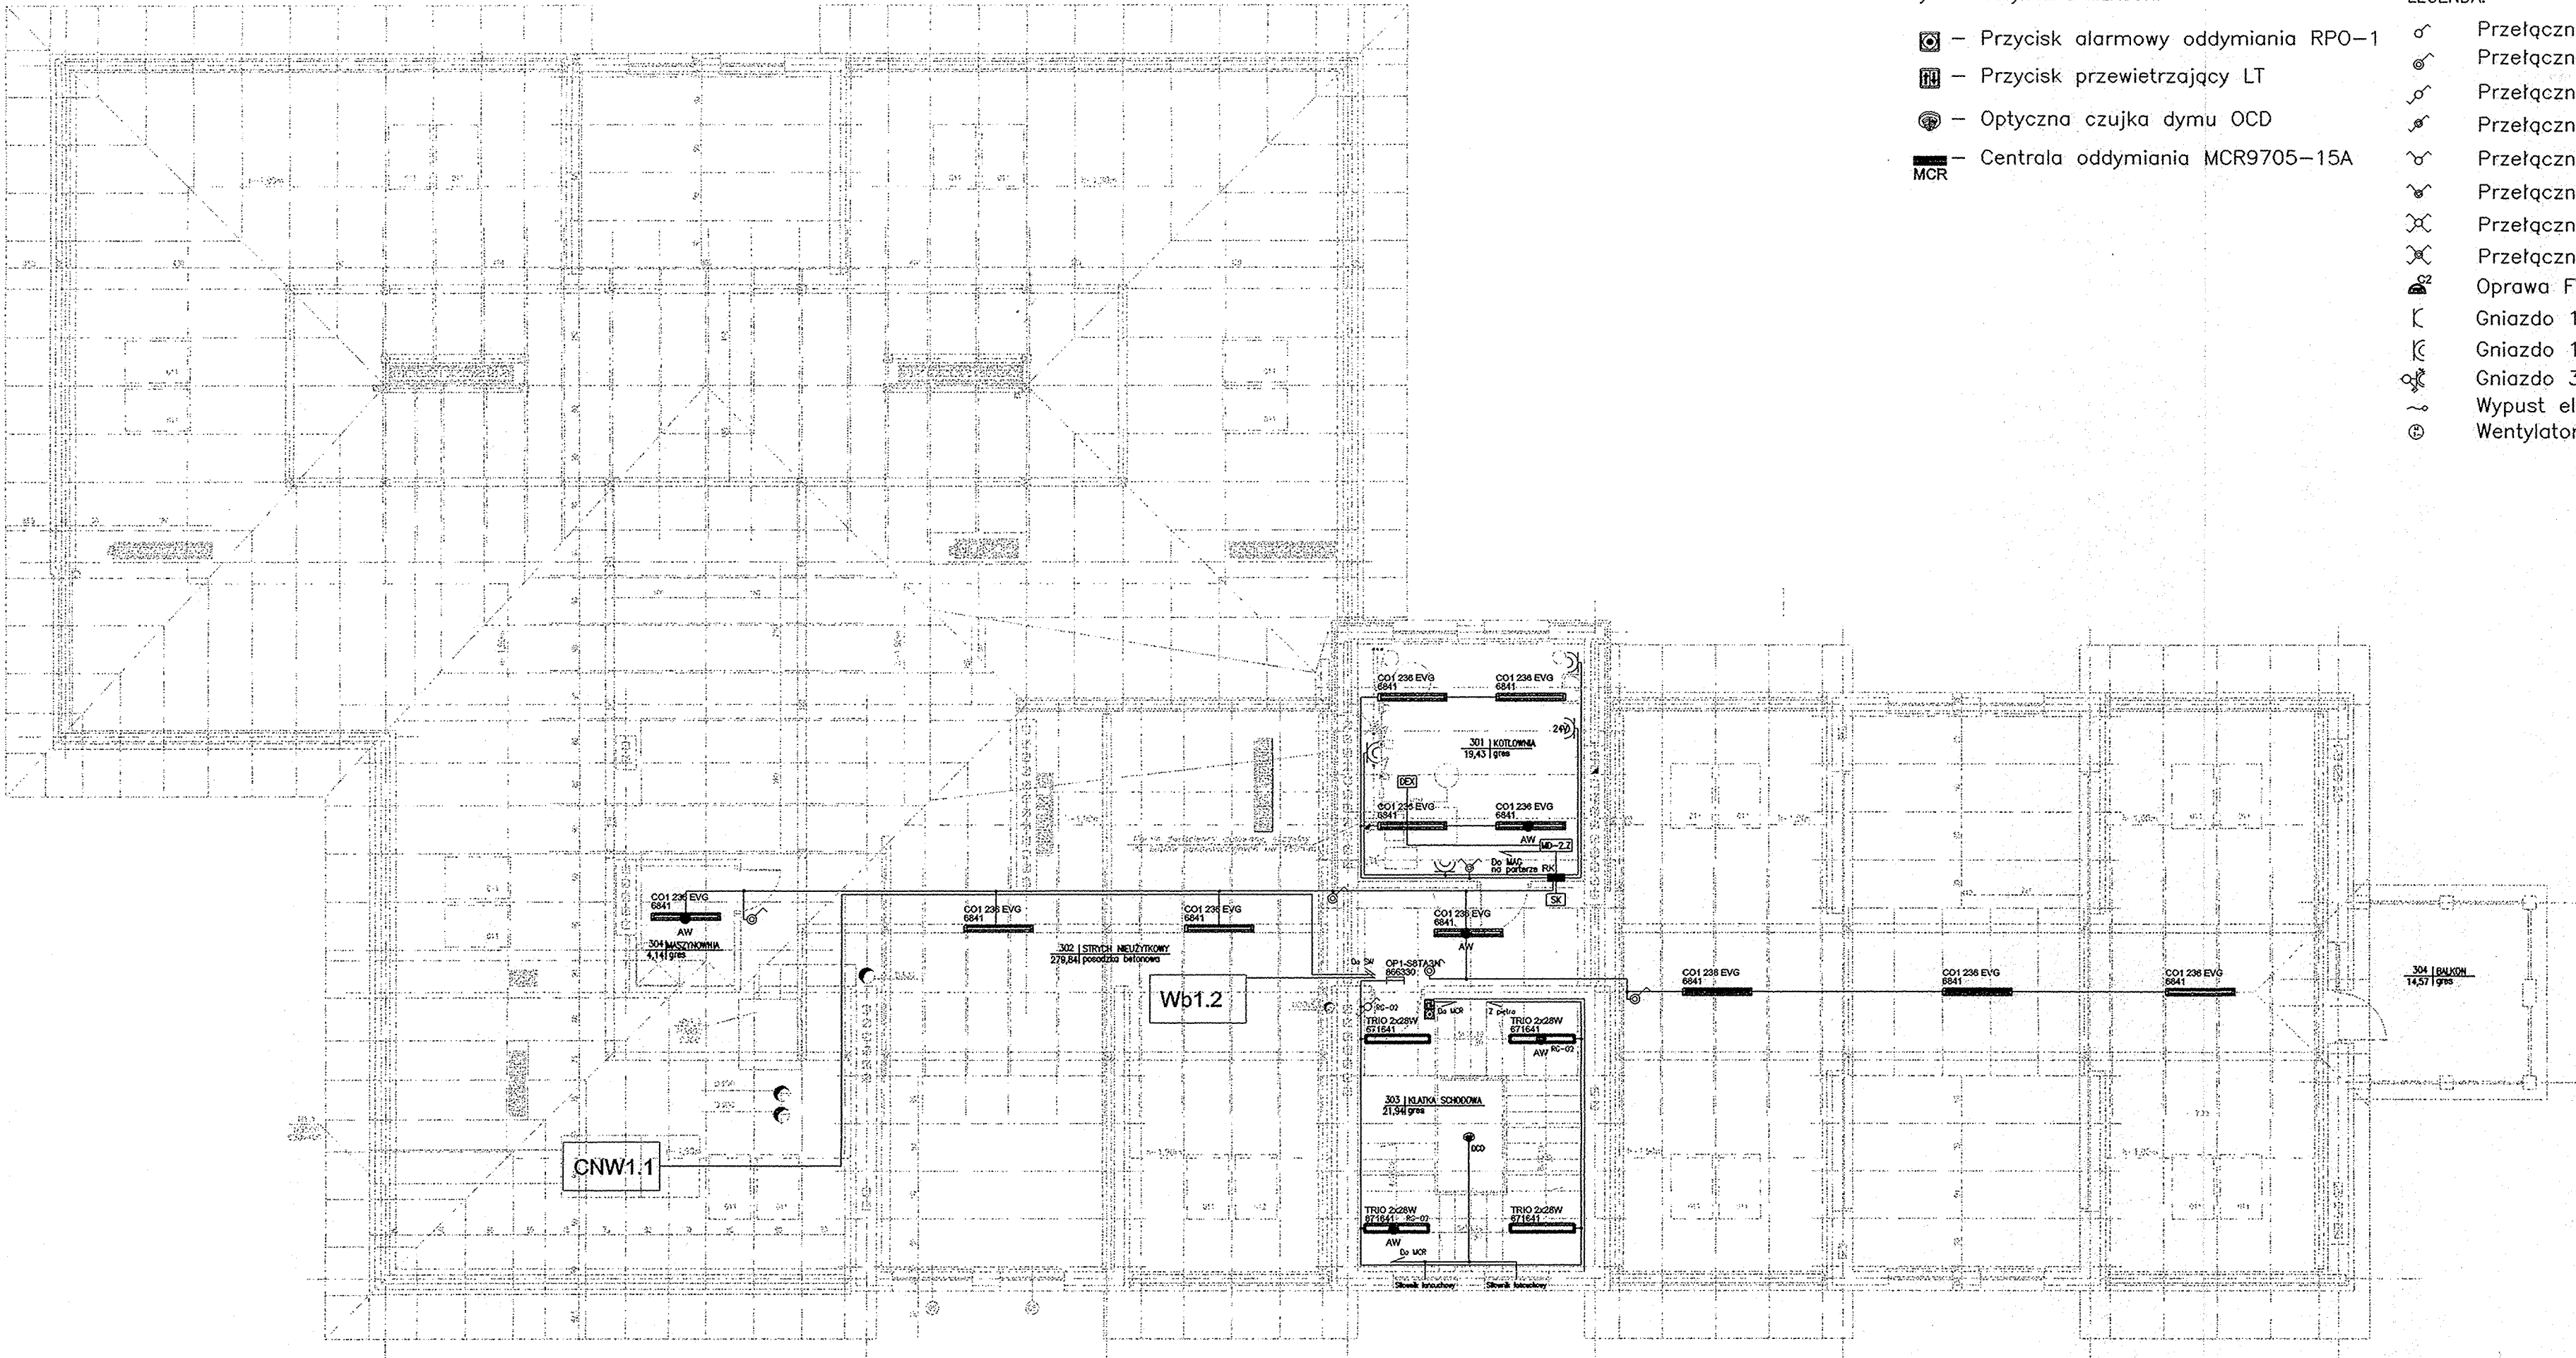

|   |                                  |   |                   |
|---|----------------------------------|---|-------------------|
|  |                                  | BIURO PROJEKTÓW I USŁUG GOSPODARSTWA<br>INWESTPROJEKT - TARNÓW<br>ul. Świerkowskiego 19 tel. (0-14) 621-09-36 |                   |
| 33-100 Tarnów   |                                  | Obiekt: BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY W ZBIŁTOWSKIEJ GÓRZE<br>Zbiłtowska Góra, działka nr 709/3                      |                   |
| Rzut i Poddasza - Plan Instalacji Elektrycznych                                       |                                  | Rysunek:  |                   |
| Zespół autorów:<br>inż. Tomasz Węgrzyn<br>mgr inż. Artur Gawełczyk                    | Nr uprawnień:<br>MAP/0177/PWO/07 | Podpis:<br>              | Skala:<br>1 : 100 |
|   |                                  | Data:<br>04.2008r.  |                   |
| Sprawdził: mgr inż. Stanisław Pyzik   |                                  | Nr rys.: 3.19   |                   |