




Szybkie wyłączenie

TN-C-S

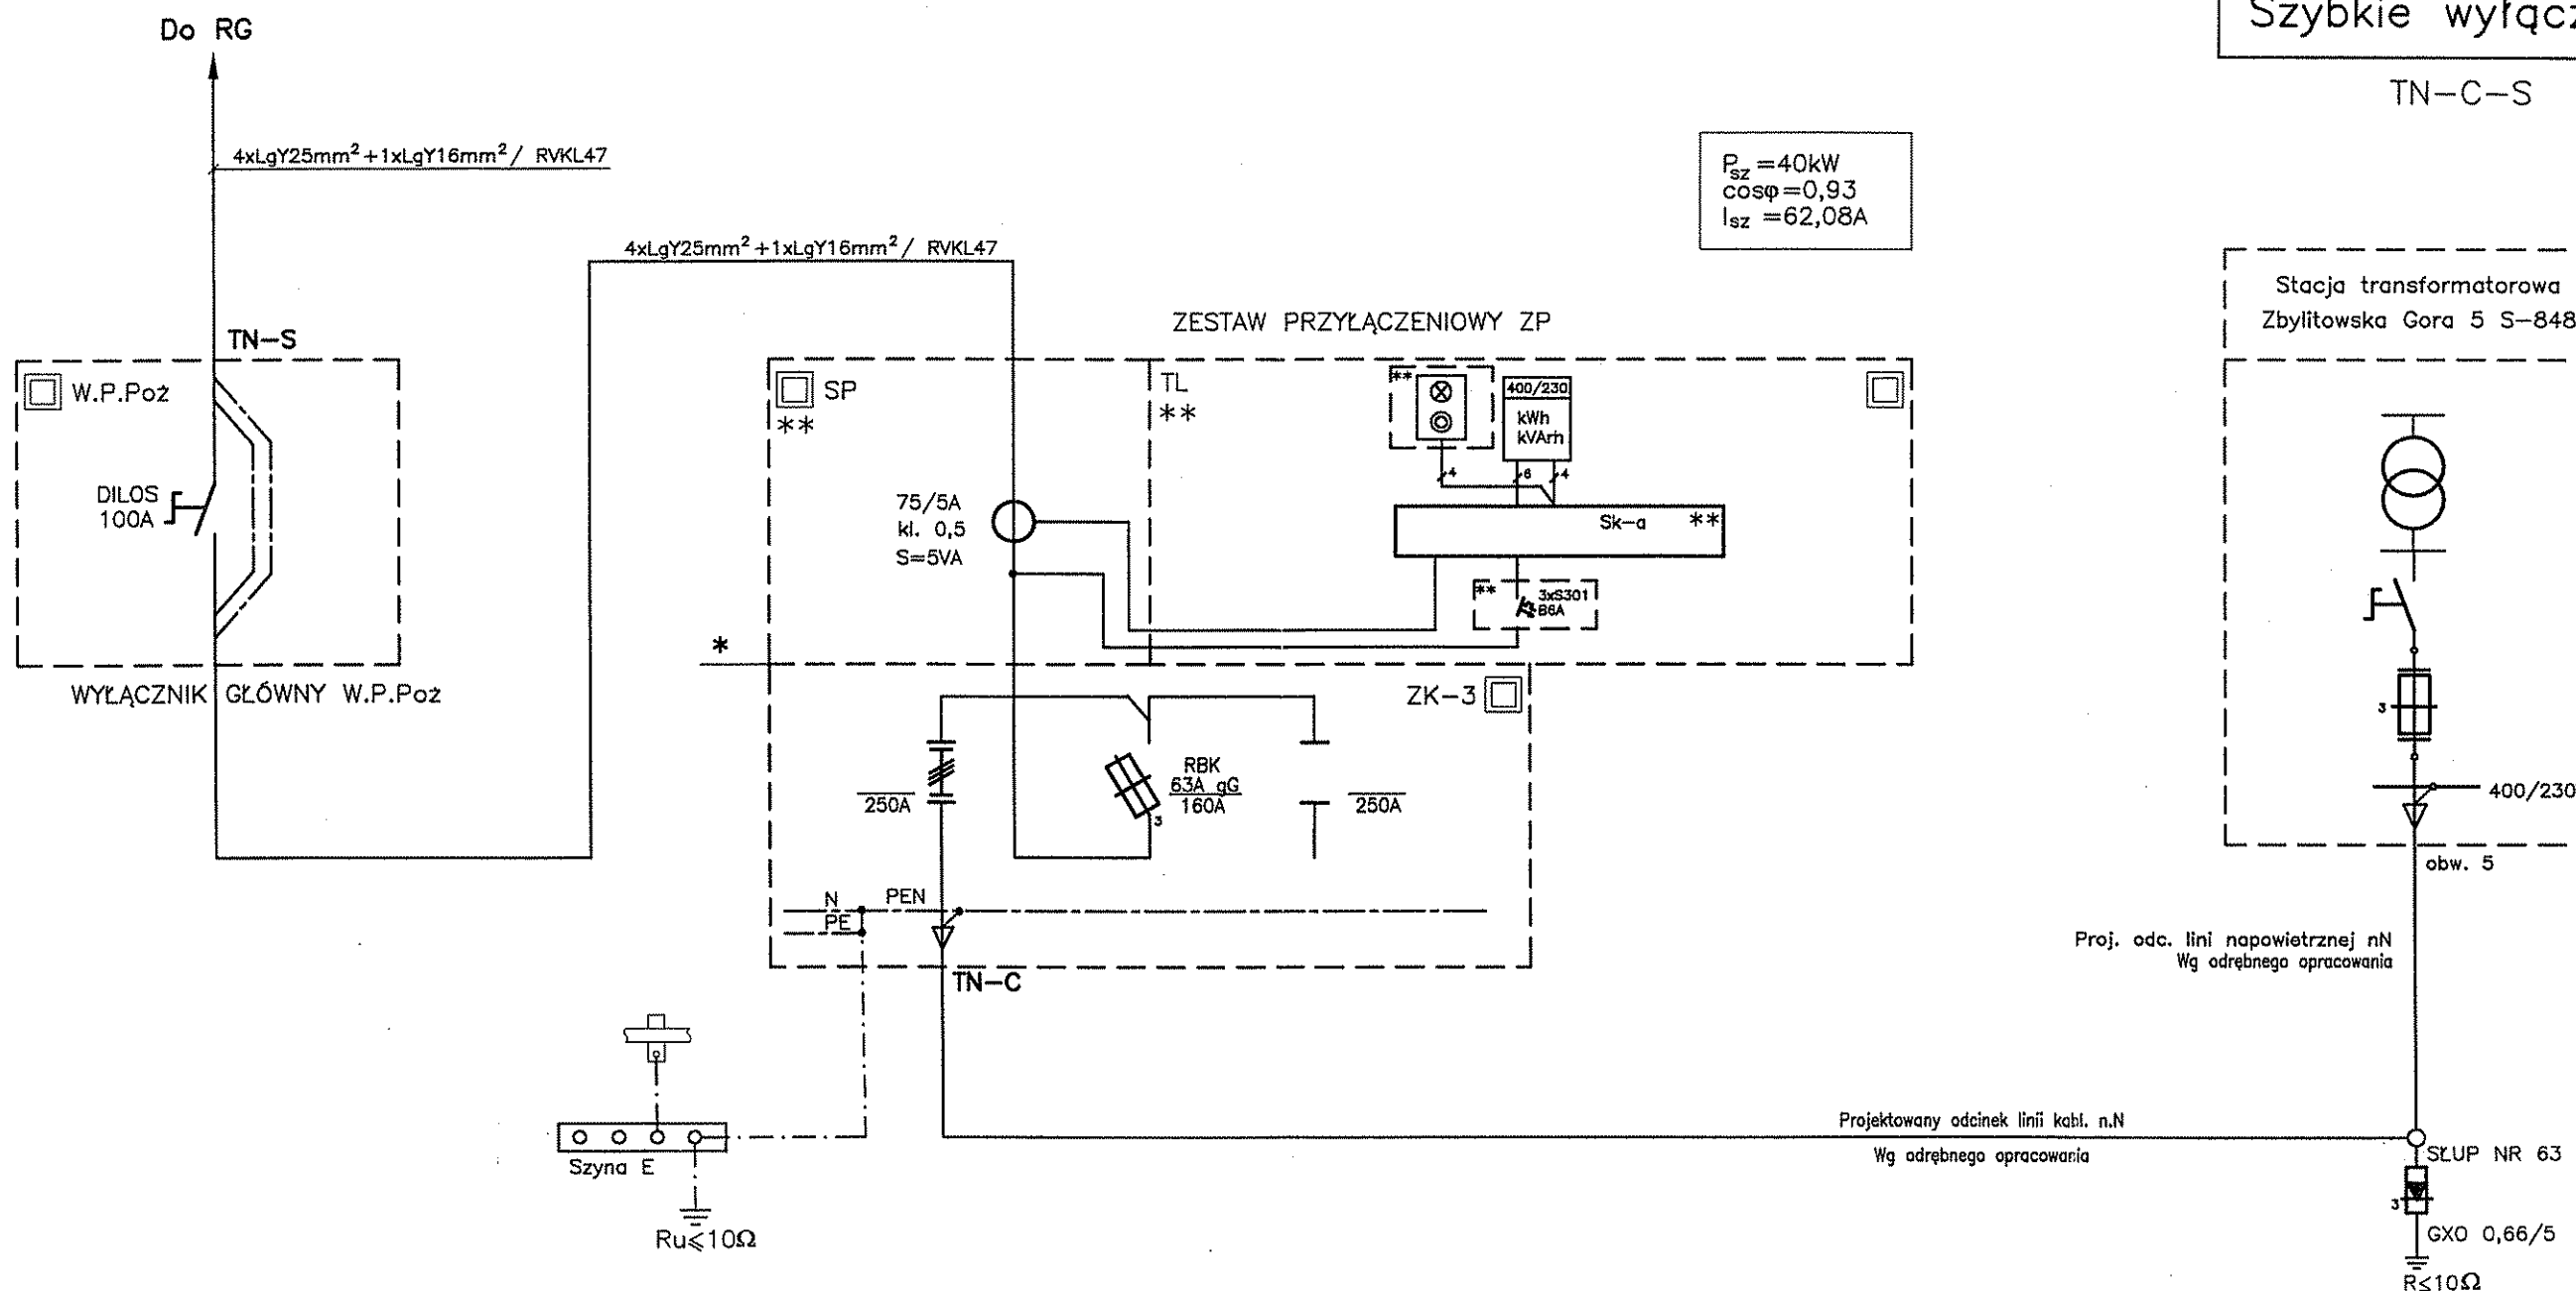

UWAGA

- Podejścia do złącza kablowego należy wykonać z odpowiednim zapasem kabla w postaci pętli ułożonej w ziemi.
- Podejście do złącza i skrzyżowania z innymi instalacjami podziemnymi należy wykonać w rurach osłonowych.
- * Granica opracowania
- ** Przystosować do oplombowania

		BIURO PROJEKTÓW I USŁUG GEODEZYJNYCH INWESTPROJEKT - TARNÓW		
33-100 Tarnów		ul. Sowińskiego 19		tel. (0-14) 621-09-36
Obiekt: BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY W ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE Zbylitowska Góra, działka nr 709/3				
Rysunek: Schemat układu zasilania				
Zespół autorski: inż. Tomasz Więcek mgr inż. Artur Gawęlczyk		Nr uprawnień: MAP/0177/PWOE/07	Podpis: 	Data: 04.2008r.
Sprawdził: mgr inż. Stanisław Pyzik		A-NB-7342/295/92	Nr arch:	Nr rys: 3