



SZAFKA ROZDZIELCZO-STERUJĄCA TKO

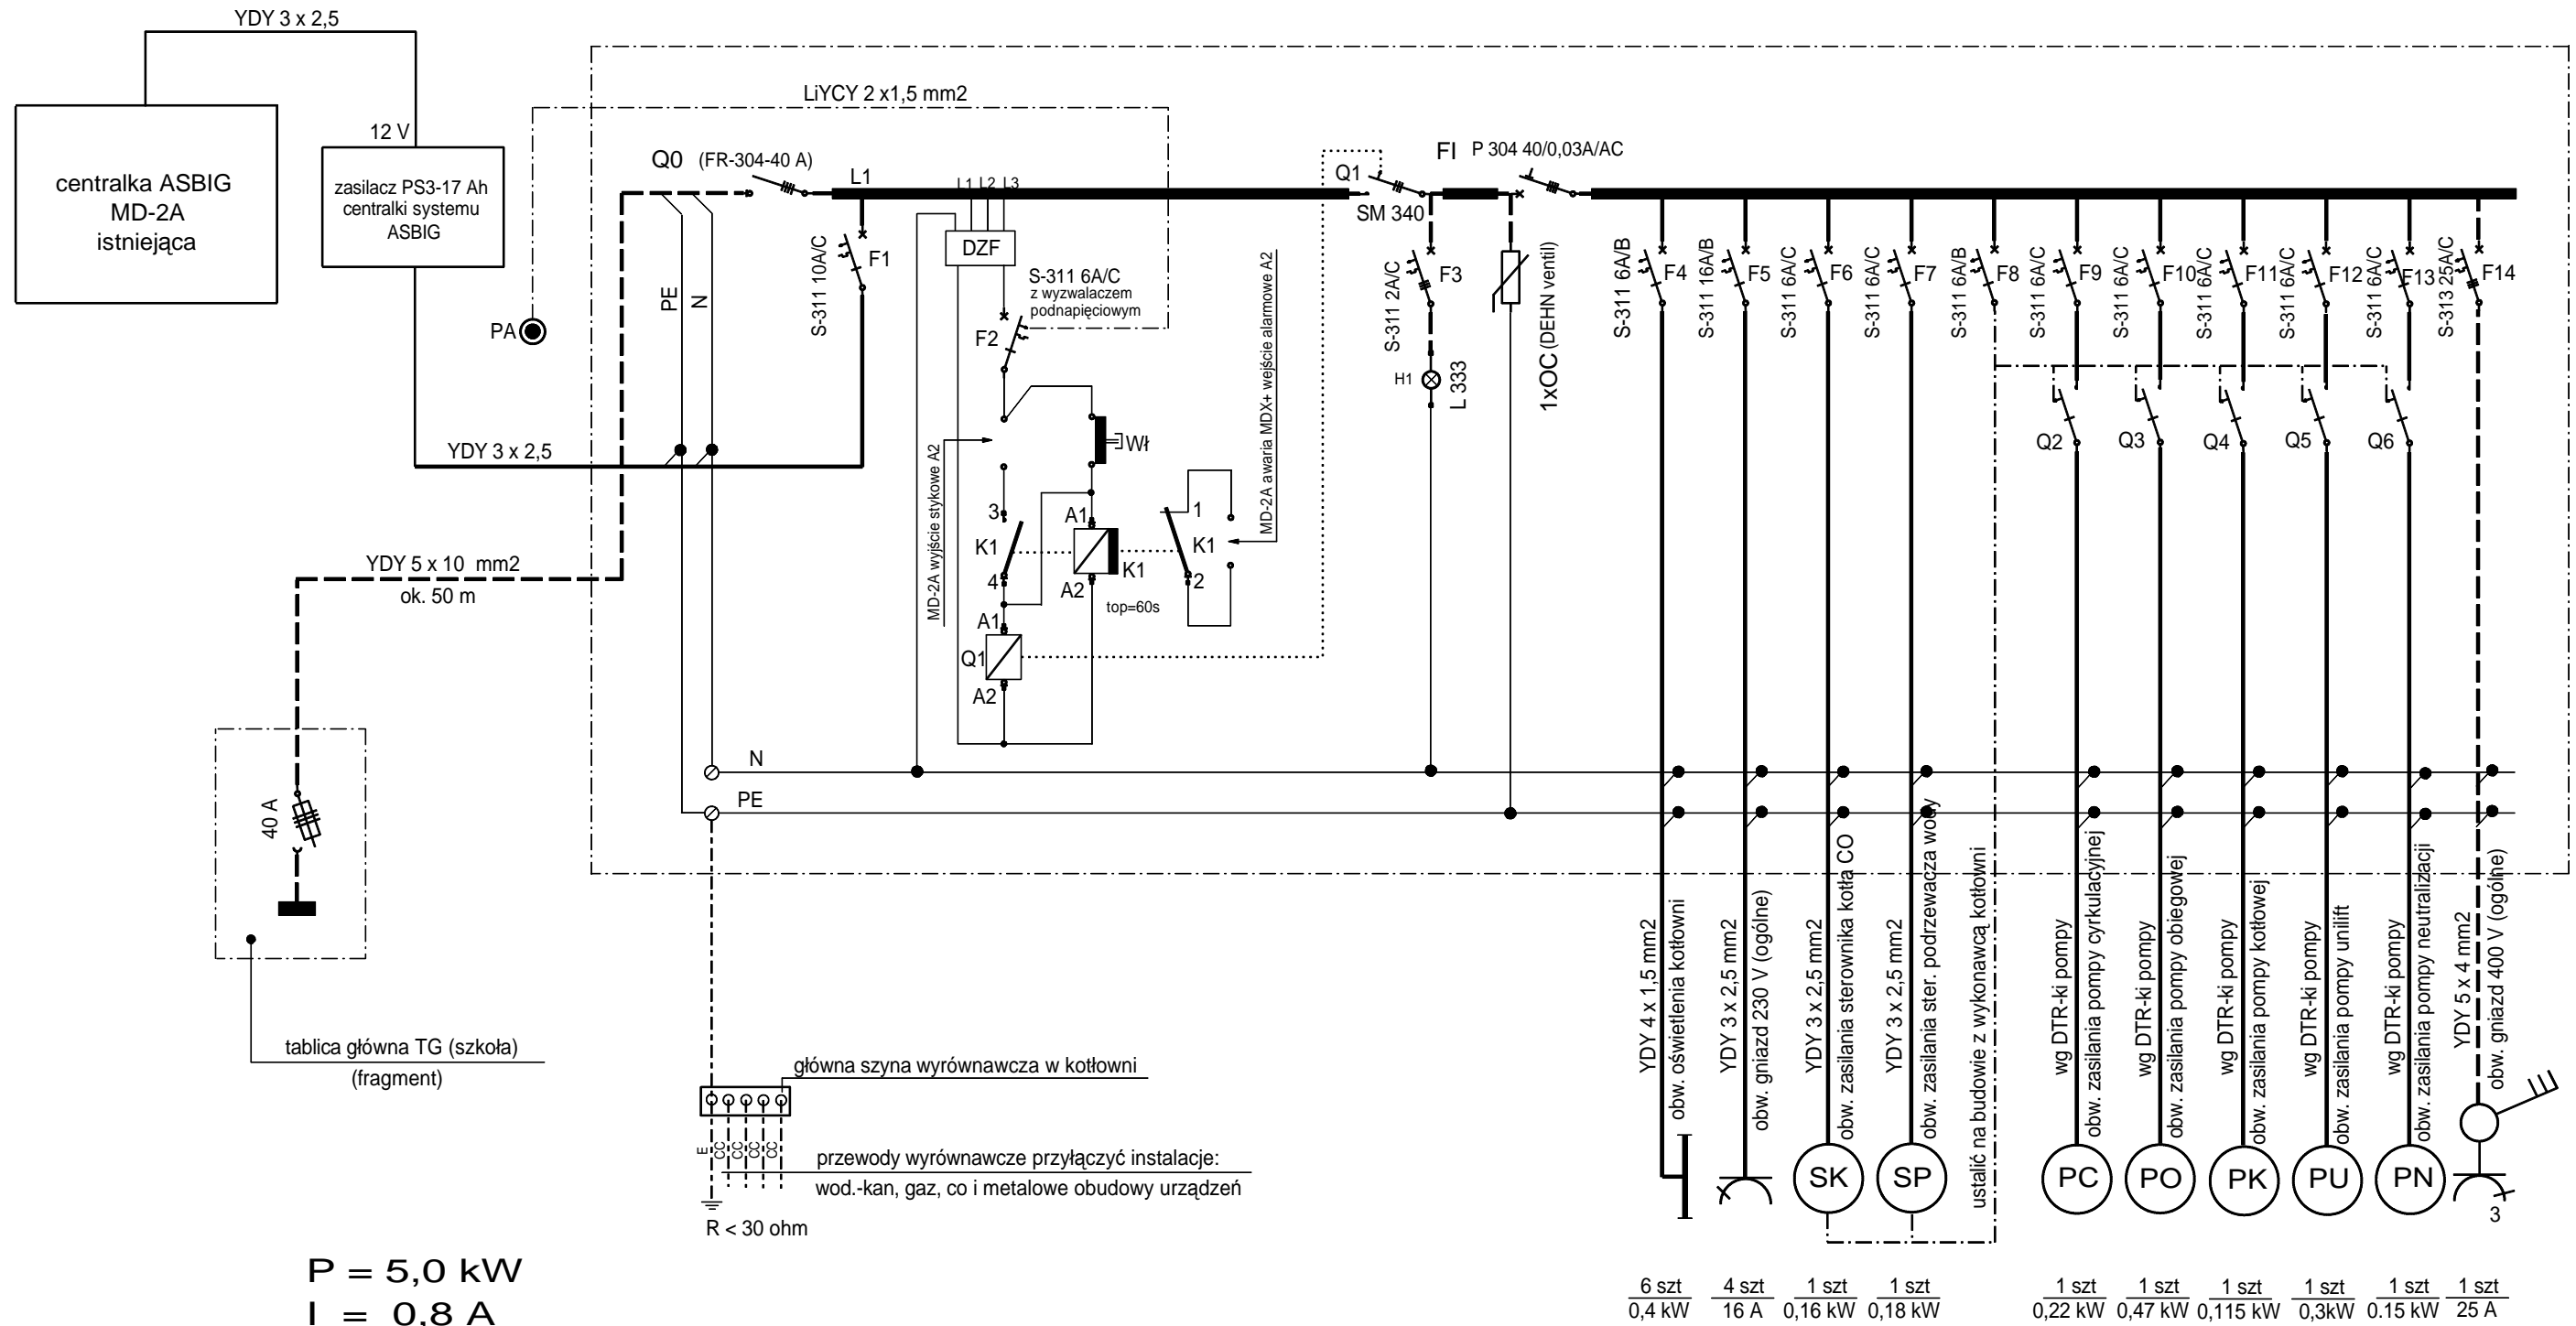

UWAGA:

Alternatywnie urządzenia kotłowni (pompy) mogą być przyłączone bezpośrednio do sterowników SK i SP. Powyższe Wykonwca instalacji elektrycznych w pom. kotłowni ustali z dostawcą urządzeń na budowie przed rozpoczęciem robót instalacyjnych.

				Stadium, temat, adres: PB - Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej dz. nr 406 gm. Tarnów		skala: _____
Imię i Nazwisko: Projektował: inż. Jerzy Florek upr. bud. nr 97/KW/75 w specjalności: instalacje elektryczne Projektował: mgr inż. Marian Strzała upr. bud. nr NBUA-7342/97/98 w specjalności: sieci i instalacje elektr.		Podpis: _____	Data: 09.2011	Obiekt, branża: Wewnętrzne instalacje elektryczne		
Przedmiot rysunku: SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - SZAFKA TKO				rys. nr 1		