


Istn. skrzynka gazowa
o wym. 160x100
Ist. gazomierze - 2szt.
Istn. reduktory ciśn. - 3szt.

Montaż zaworu szybkozamykającego MAG-3 DN 50
na odejściu od istniejącego gazomierza
zamontowanego na potrzeby kotłowni i kuchni

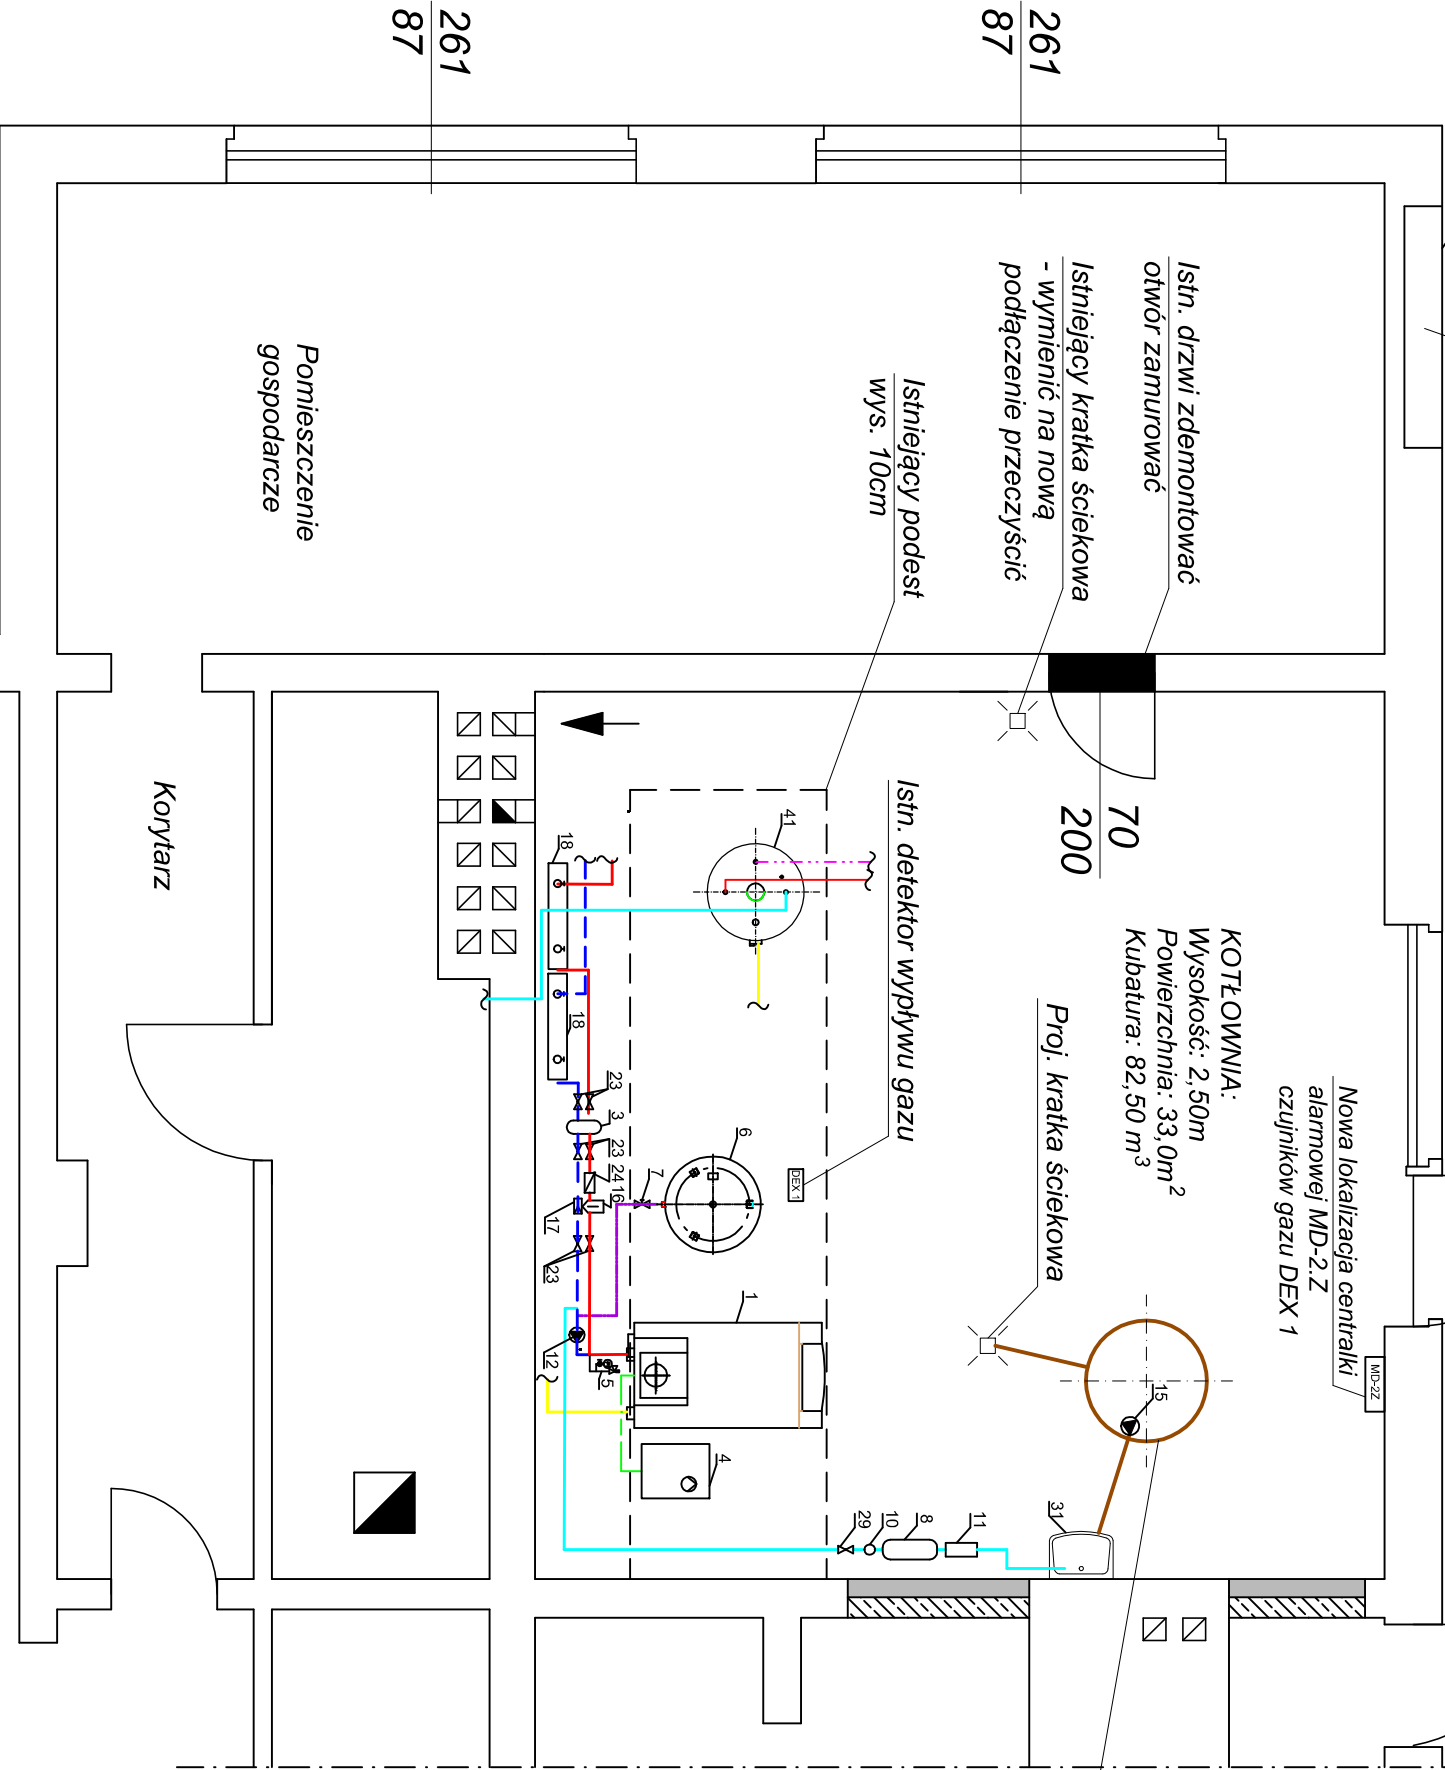

- OZNACZENIA RUROCIĄGÓW:
- proj. rurociąg zasilający
 - proj. rurociąg powrotny
 - proj. rurociąg wody zimnej
 - woda ciepła
 - woda cyrkulacyjna
 - rura wzbiorcza
 - odprowadzenie kondensatu
 - rura gazowa

Stadium, temat, adres:
PB - Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej
w Porębie Radnej dz. nr 406 gm. Tarnów

skala:
1:50

Imię i Nazwisko:		Podpis:	Data:		Obiekt, branża:
mgr inż. Anna Maityka			09.2011		Technologia kotłowni
mgr inż. Monika					Przedmiot rysunku:
mgr inż. Janina Kozicka					Rzut kotłowni -
technologia					rys. nr
					2



33-101 Tarnów
ul. Norwida 11
tel./fax 014 633 19 11
tel. kom. 692 684 939

UWAGA!!
„Wszędzie gdzie pojawia się nazwa firmy, producenta itp.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót oraz przedmiarze robót.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.”