


- UWAGI:**
- Piony, poziomy c.o. wykonąć z rur stalowych czarnych, a podejścia do grzejników z rur polipropylenowych PP-3 PN20 STAB z wkładka aluminiową
 - Piony instalacji centralnego ogrzewania prowadzić w bruzdach ściennych
 - Wszystkie nieopisane podejścia pod grzejniki wykonąć o średnicy 16x2
 - Poziomy na poddaszu izolowć otuliną thermaflex FRZ grubości 25mm.

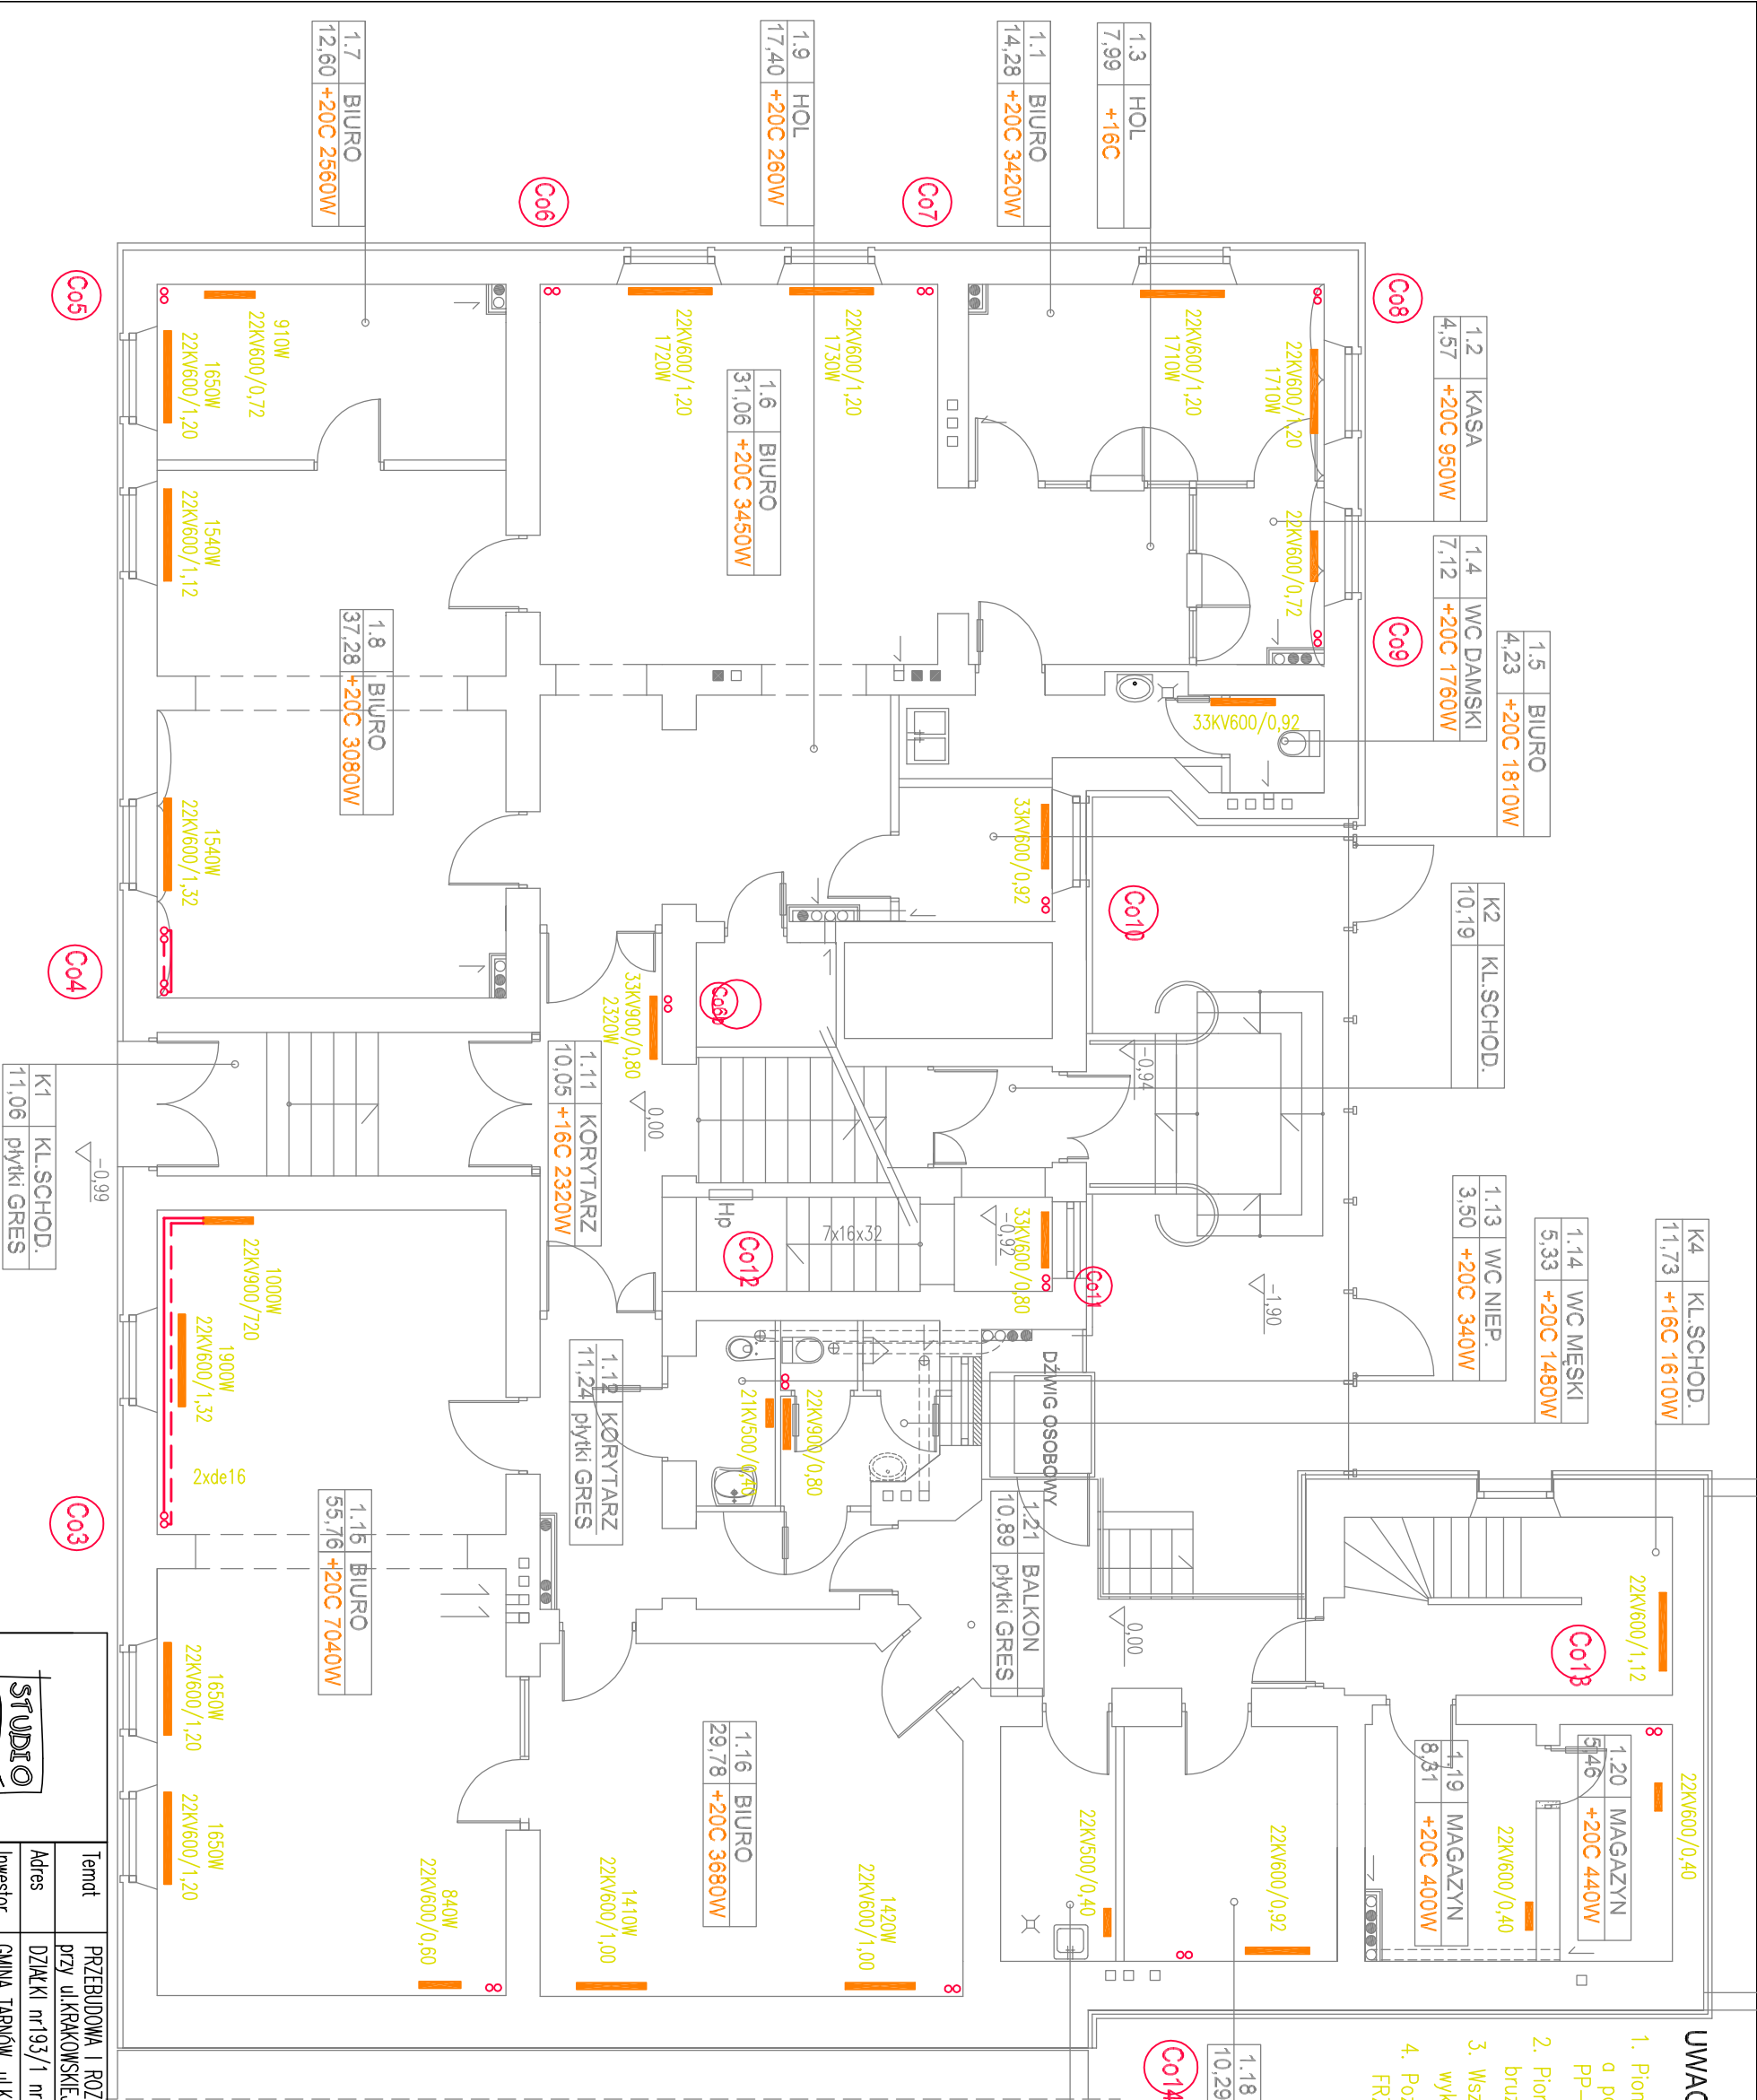

ul. Parkowa 42/1, 51-616 Wrocław		KWIĘCIEŃ 2011r	
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA URZĘDU GMINY TARNÓW przy ul.KRAKOWSKIEJ w TARNÓWIE		P.B.	
Adres DZIAŁKI nr193/1 nr193/2, ARKUSZ MAPY 548, OBRĘB 0250		Skala: 1:100	
Inwestor GMINA TARNÓW, ul.KRAKOWSKA 19, 33-100 TARNÓW		IS.7	
Rysunek			
Autor inż. Jerzy Kulka			
Autor techn. Hanna Lendra			
Sprawdził inż. Młgorzata Noculick			