


istn. sieć napowietrzna zasilana ze stacji trafo  
Koszyce Wielkie 5, S-241

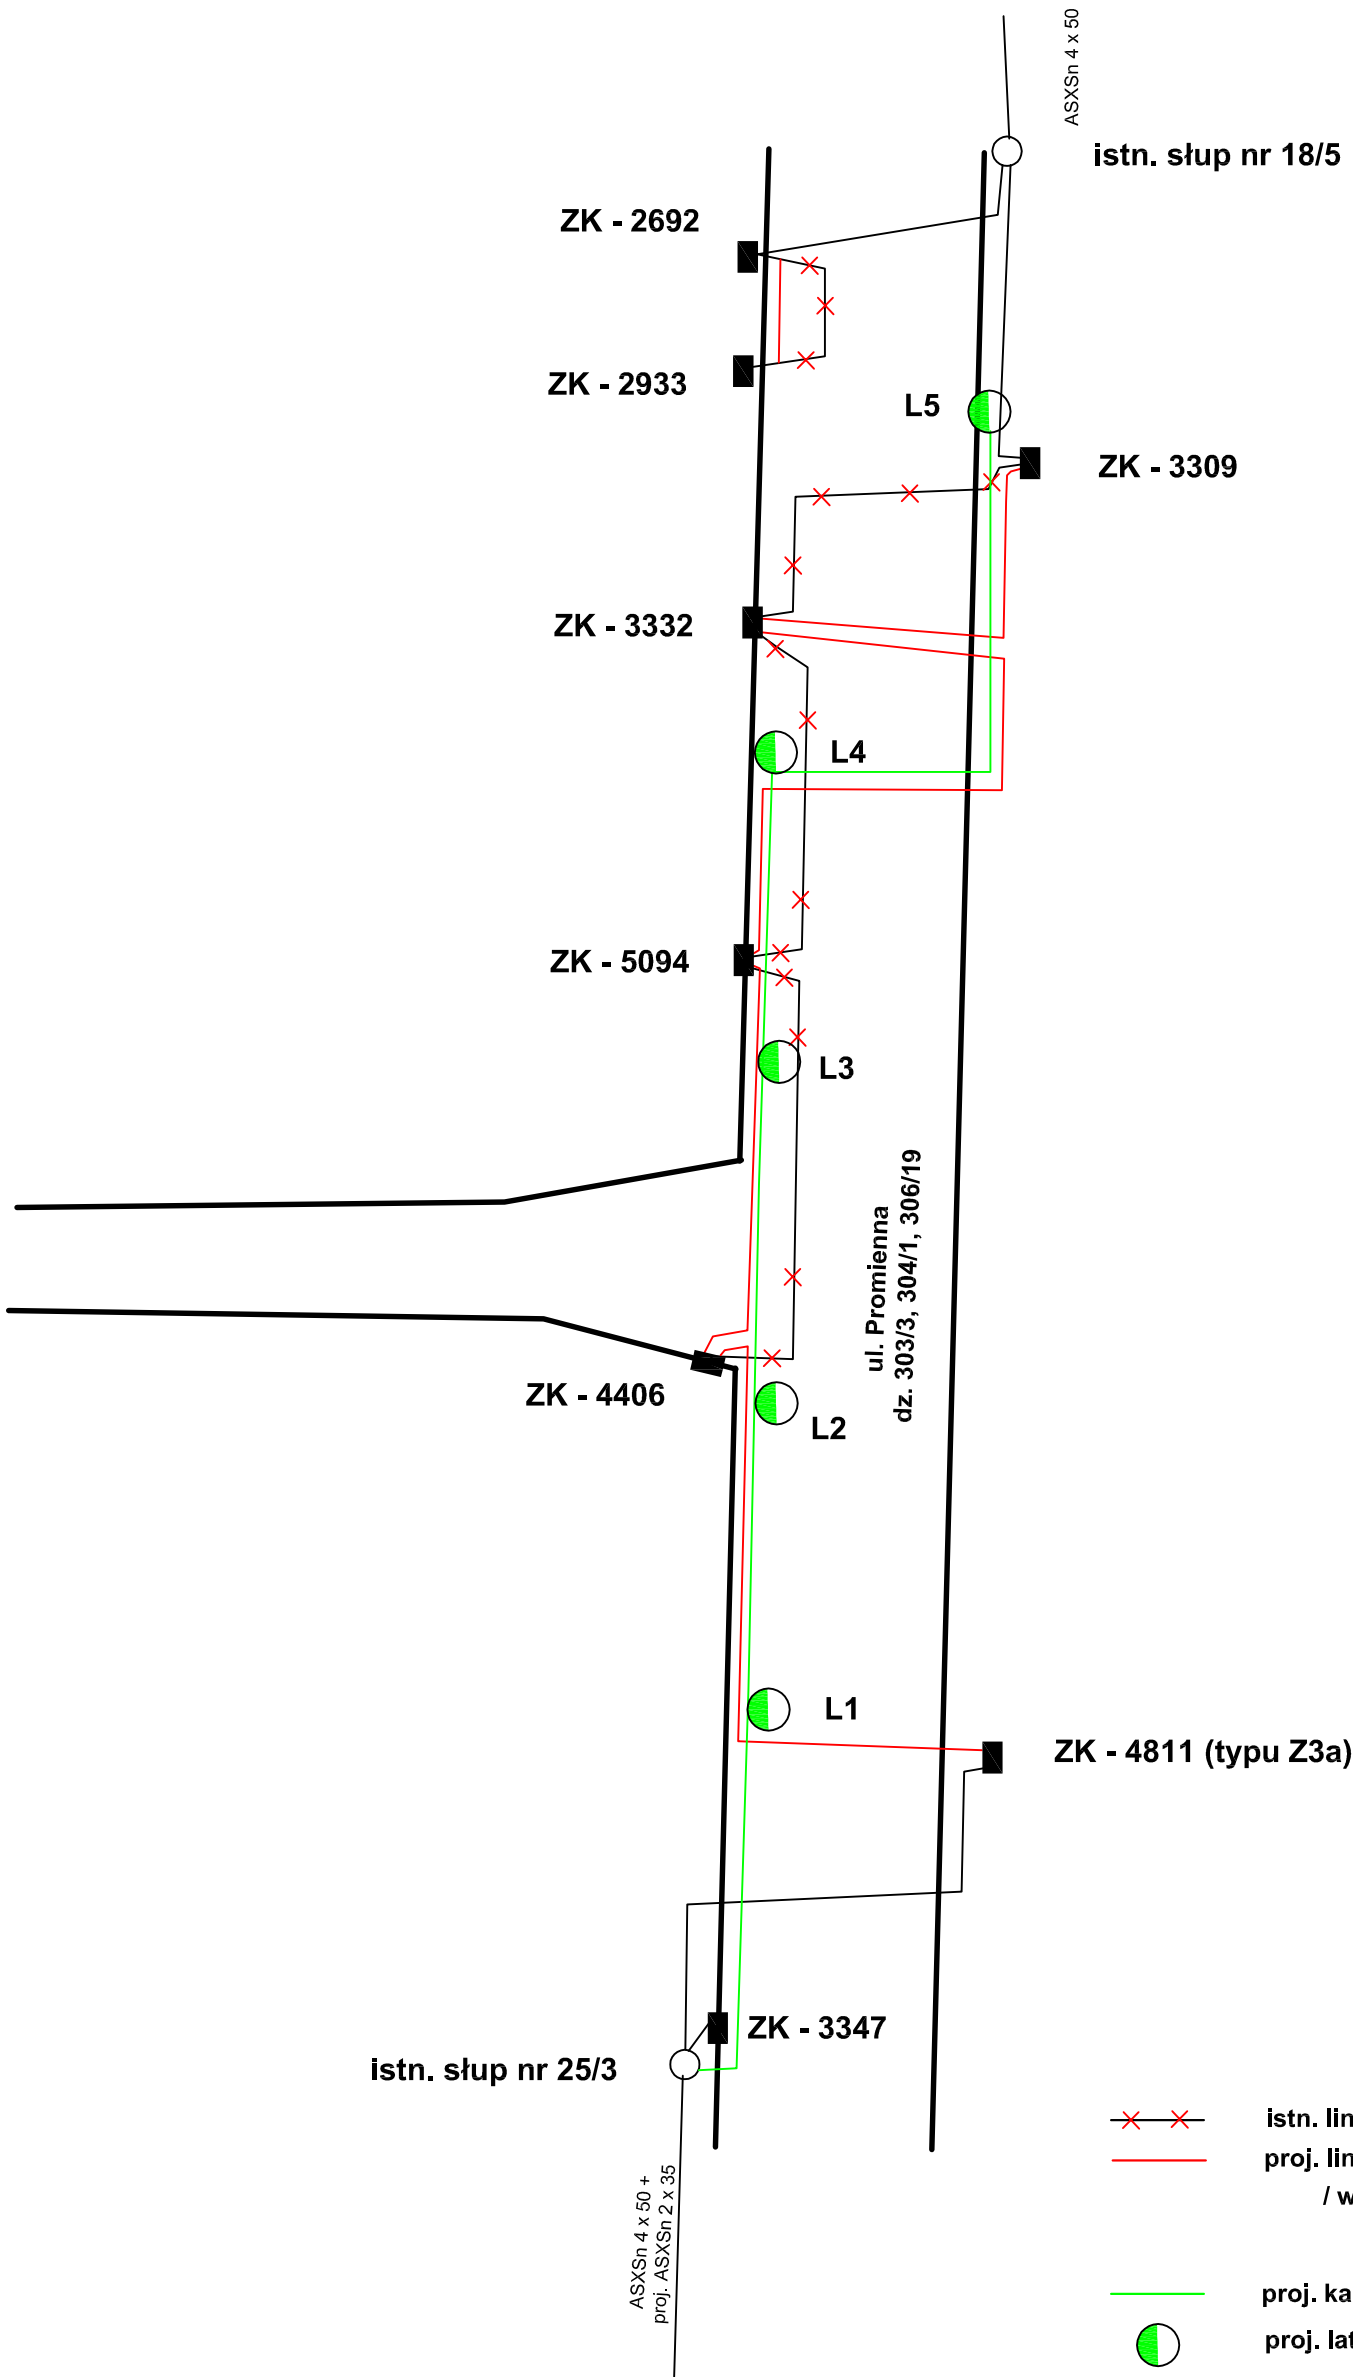

istn. sieć napowietrzna zasilana ze stacji trafo  
Koszyce Małe 2, S-953

- istn. linie kablowe YAKY 4 x 120 do likwidacji
- proj. linie kablowe YAKXS 4 x 120 mm2  
/ wg. odrębnej dokumentacji /
- proj. kabel oświetlenia drogowego YKY 3 x 10
- proj. latarnie oświetleniowe L1 - L5

Temat: <b>Budowa oświetlenia drogowego oraz przebudowa istn. sieci energetycznej kablowej nN przy ul. Promiennej w Koszycach Małych</b>		
Przedmiot rysunku: <b>Schemat zasilania</b>		
Podpis :	Data : 2014 rok	Nr. rys. 3